



Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

PEUGEOT 106 1.1 i.e.

- Anno: 1993 • Sigla Motori(*): CDY - CDZ - KDX
- Iniezione: elettronica single point Bosch MA3.0
- Accensione: elettronica integrata
- › Complessivo Eco Gas
- › Miscelatore: 12MX 0011 0004 oppure 12MX 0001 0012


Data: 14.11.96

Schema N°: 1

Annulla Sch. del: //./././.

Disegn.: L.B.

Visto:

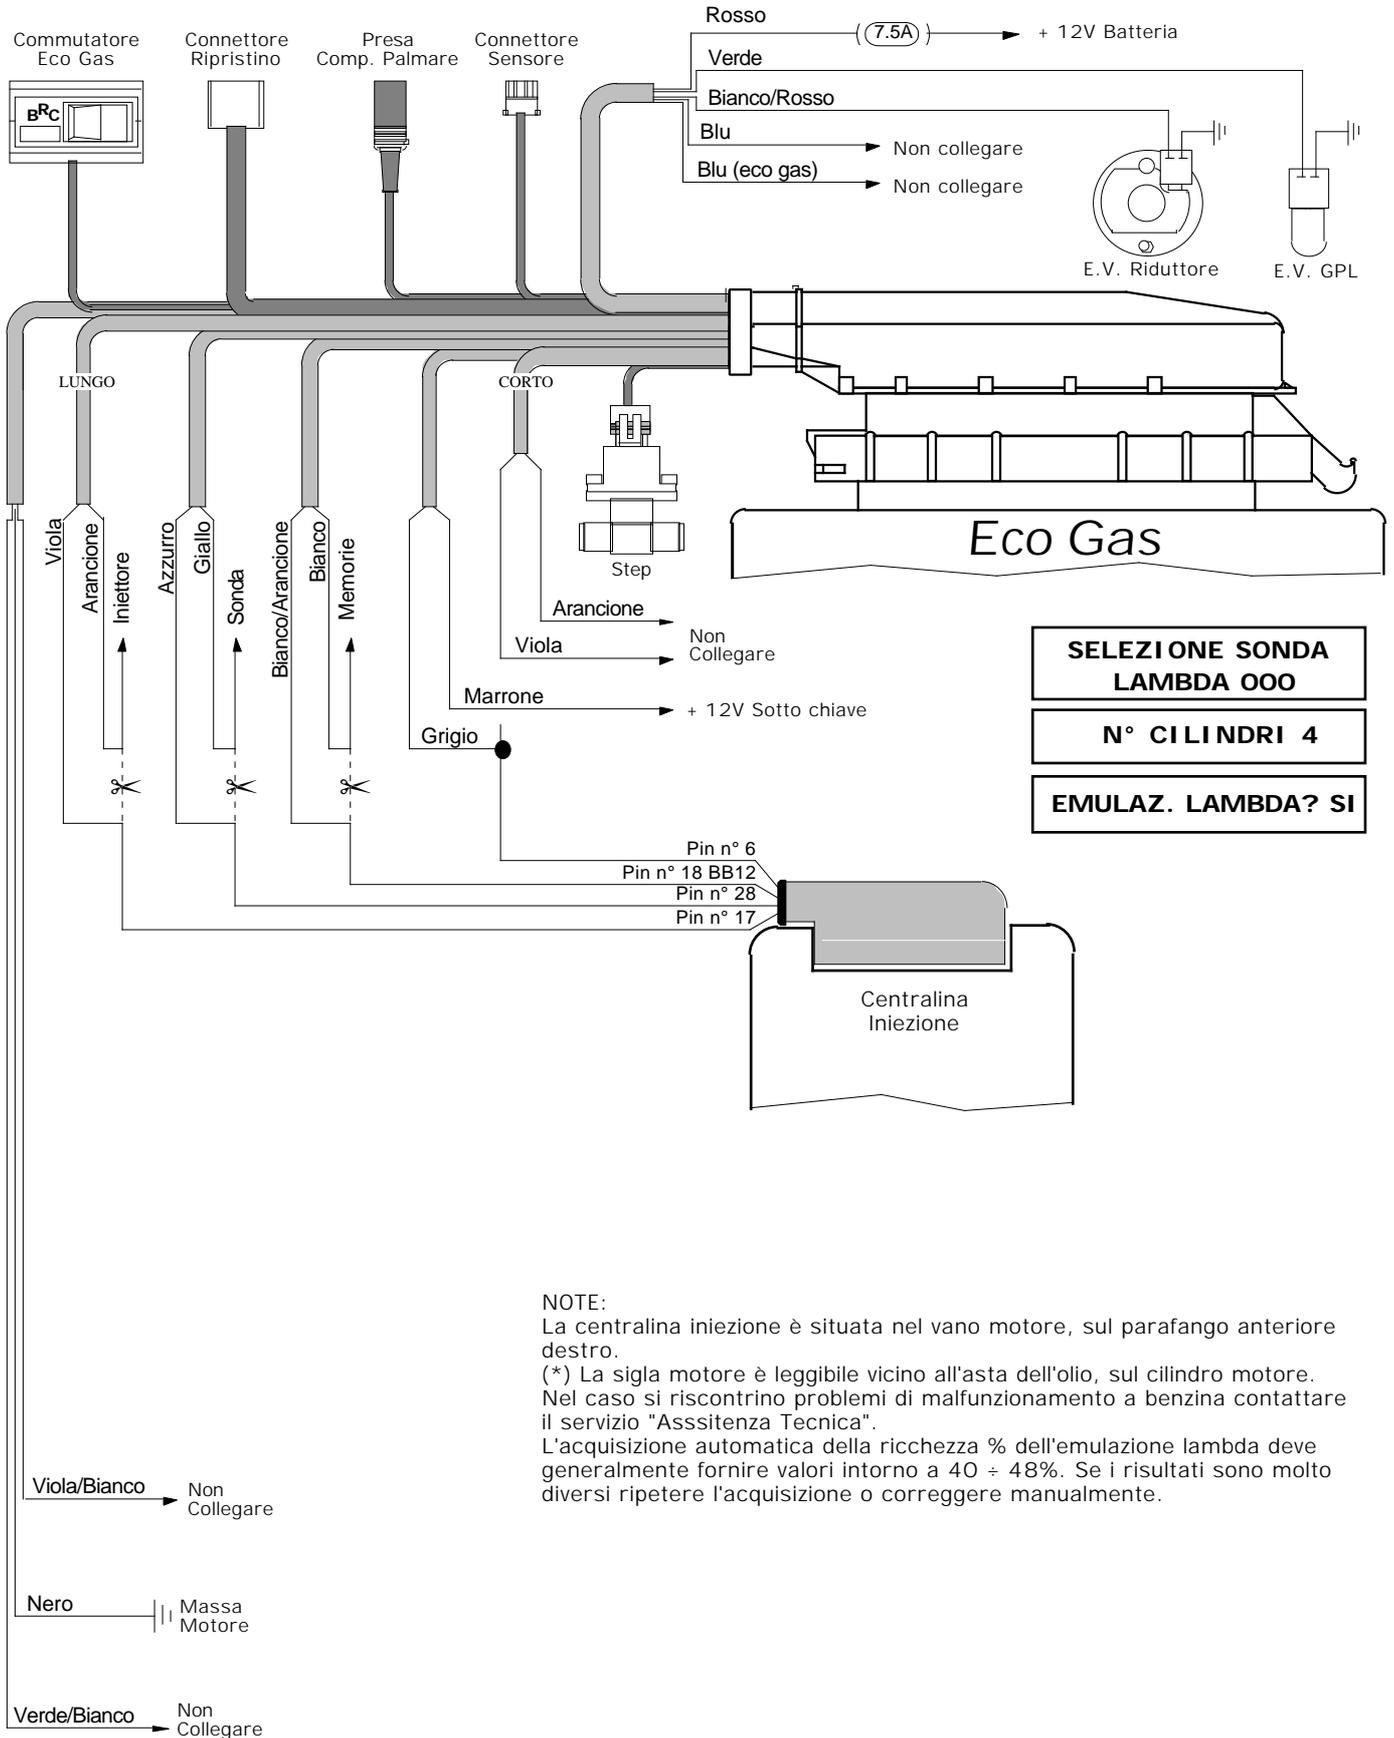

NOTE:

La centralina iniezione è situata nel vano motore, sul parafango anteriore destro.

(*) La sigla motore è leggibile vicino all'asta dell'olio, sul cilindro motore. Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica".

L'acquisizione automatica della ricchezza % dell'emulazione lambda deve generalmente fornire valori intorno a $40 \div 48\%$. Se i risultati sono molto diversi ripetere l'acquisizione o correggere manualmente.