



Assistenza
Tecnica
0337/247594
0336/405823
0335/6185546

CITROEN BX 1.6i

- Anno: 1992 • kW: 65 • Sigla Motore: BDY
- Iniezione: elettronica single point Magneti Marelli MMG6
- Accensione: elettronica statica

- > Compressivo Eco Gas cod. 06LB00001532
- > Commutatore ad incasso cod. 06LB00001999
- > Miscelatore GPL: 12MX00070003
- > M iscelatore Metano: 12MM00070003


Data: 02.07.98

Schema N°: 2

Annulla Sch. del: 07.04.97

Disegn.: M.M.

Visto:

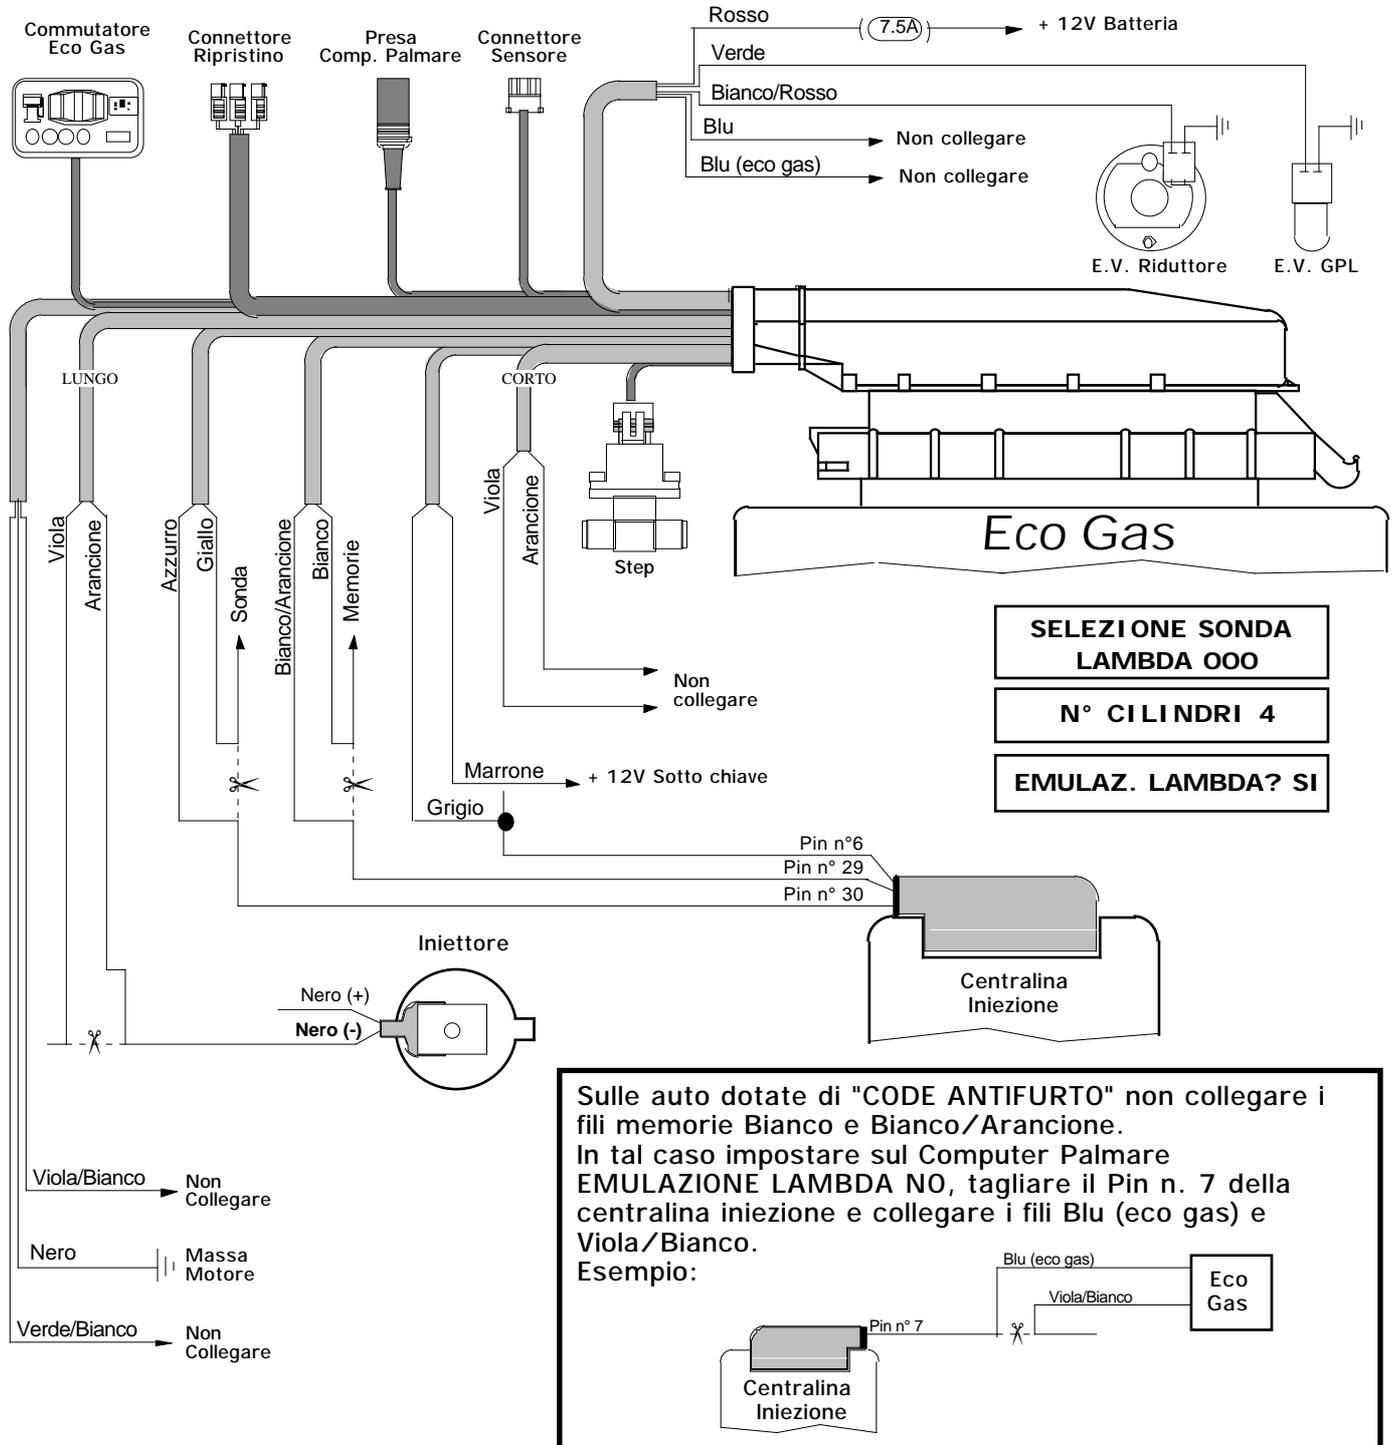

NOTE:

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto al sedile anteriore destro.

Per accedere allo spinotto dell'iniettore è necessario sollevare la cuffia del filtro aria, svitando il dado di fissaggio.

Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica".

L'acquisizione automatica della ricchezza % dell'emulazione lambda deve generalmente fornire valori intorno a 40 ÷ 48%. Se i risultati sono molto diversi ripetere l'acquisizione o correggere manualmente.

AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattività - Non usare mai saldature collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.