



Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

RENAULT EXPRESS 1.2i

- Anno: 1994 • Sigla Motori: C3G
- Iniezione: elettronica single point Weber
- Accensione: elettronica
- › Miscelatore: 12MX 0011 0004
- › Complessivo Lambda Gas I.B. "S".


Data: 28.11.96

Schema N°: 1

Annulla Sch. del: //./././

Disegn.: L.B.

Visto:

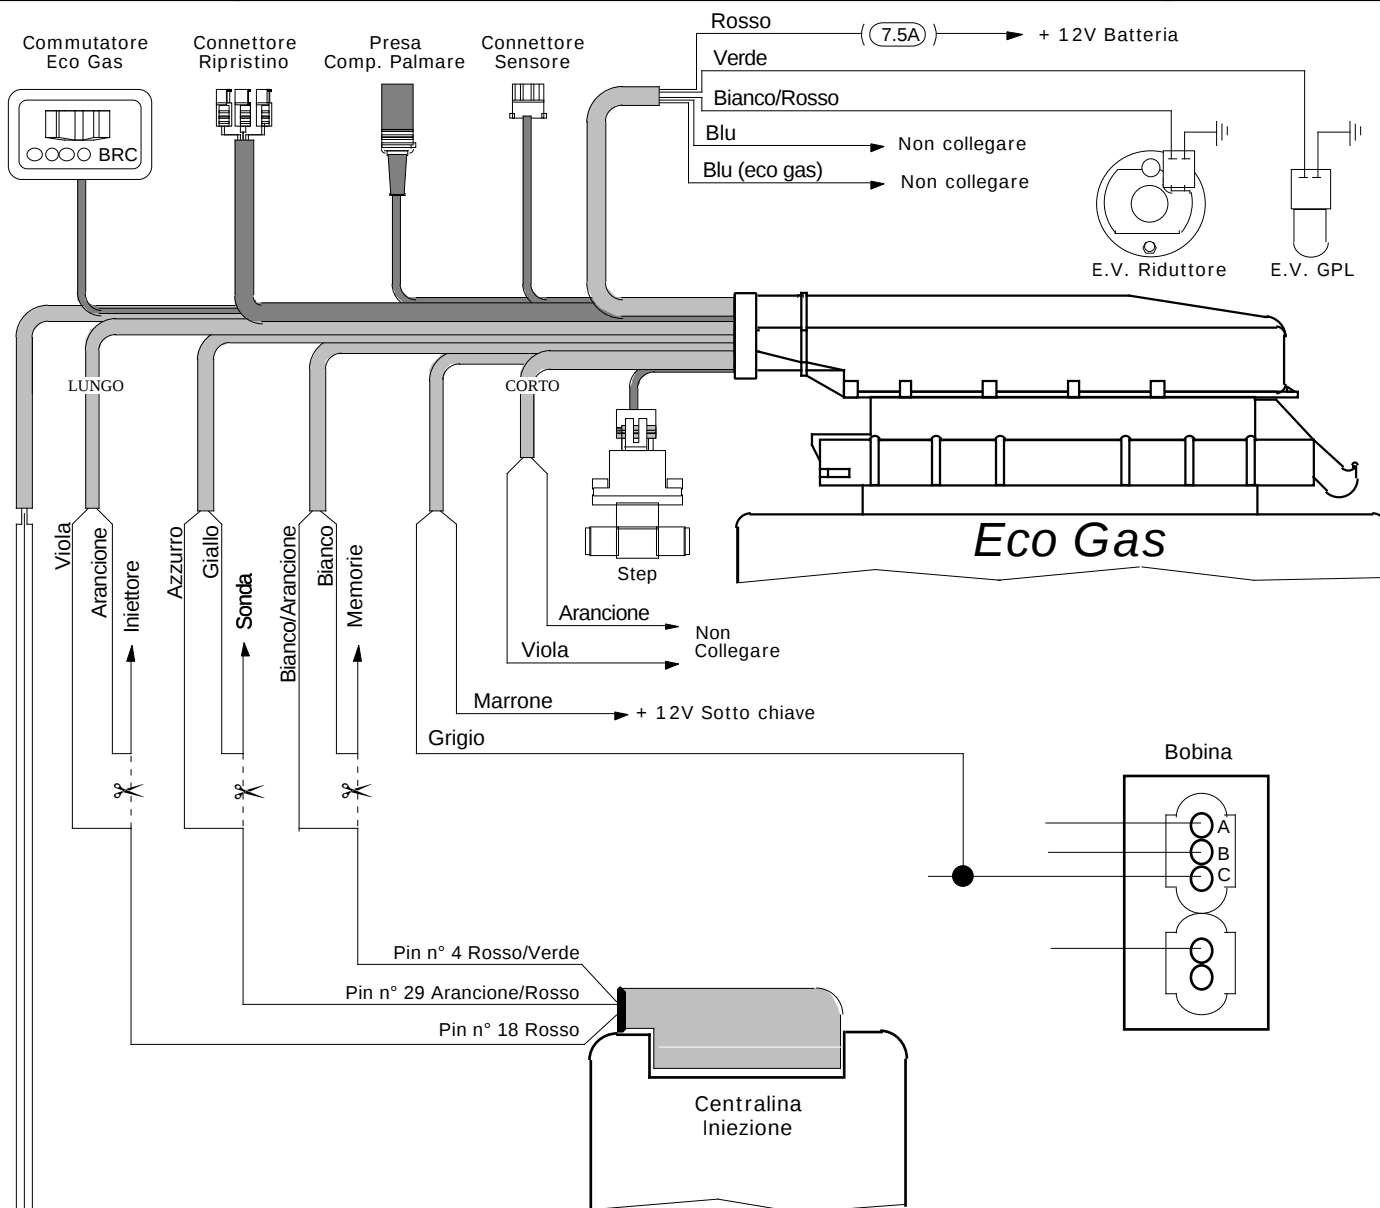

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto al cassetto porta oggetti.
Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica".
L'acquisizione automatica della ricchezza % dell'emulazione lambda deve generalmente fornire valori intorno a $40 \div 48\%$. Se i risultati sono molto diversi ripetere l'acquisizione o correggere manualmente.

**SELEZIONE SONDA
LAMBDA 000**

N° CILINDRI 4

EMULAZ. LAMBDA? SI

Viola/Bianco → Non collegare

Nero → Massa Motore

Verde/Bianco → Non collegare