




Assistenza
Tecnica
0172/4868400

www.brc.it
support@brc.it

LANCIA Y 1.2i

- Anno: 1996 • kW: 44 • Sigla motore: 840 A3.000
- Iniezione: elettronica single point Weber Marelli IAW 16F
- Accensione: elettronica integrata a distribuzione statica
- › Miscelatore GPL: 12MX00050006 › Miscelatore Metano: 12MM00050006
- › Complessivo Eco Gas cod. 06LB00001532
- › Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- › Emulatore Lambda Gas cod. 06LB00001054
- › N° 1 MODULAR 2 VIE cod. 06LB00003012
- › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB50030000

Data:	10.06.99
Schema N°:	3
Annula Sch. del:	19.02.98
Disegn.:	P.M.
Visto:	

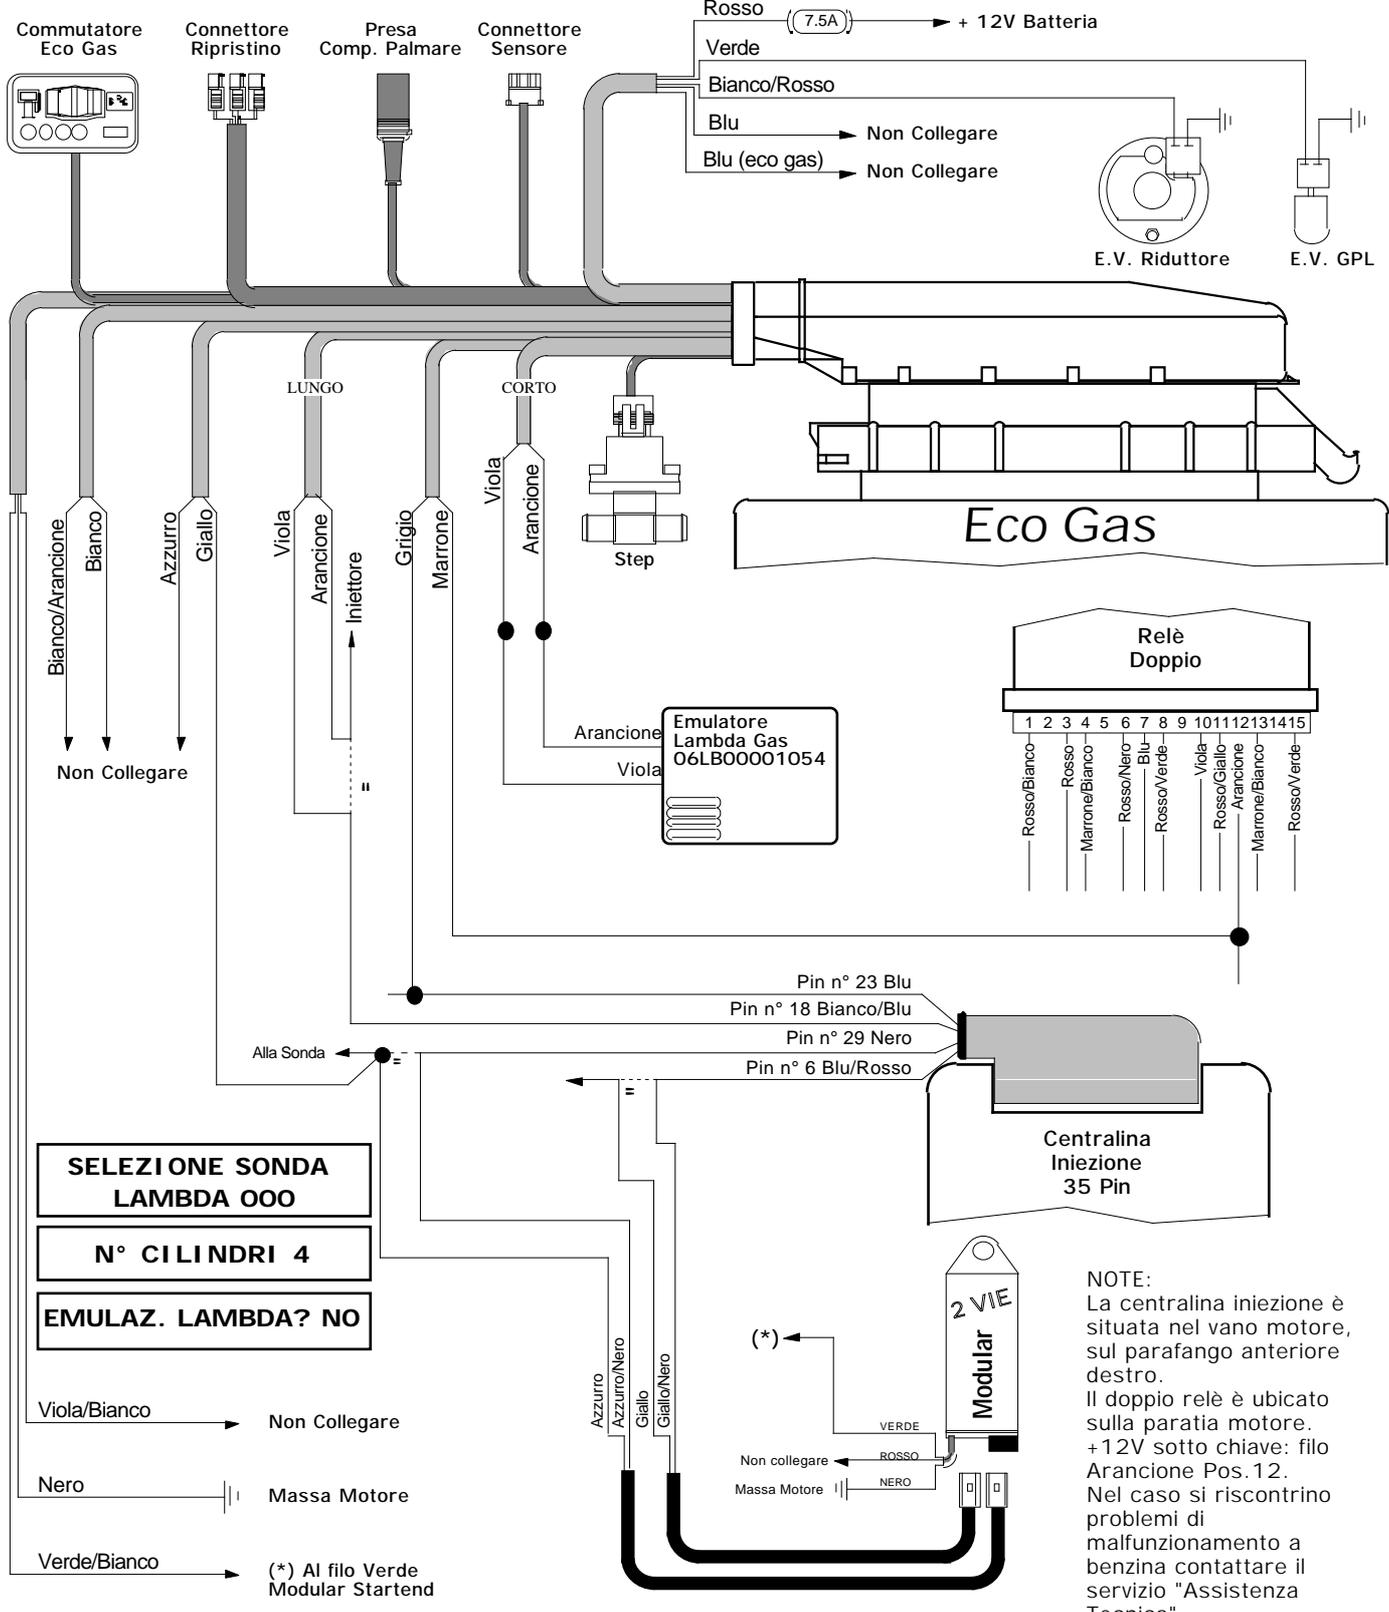

NOTE:
 La centralina iniezione è situata nel vano motore, sul parafango anteriore destro.
 Il doppio relè è ubicato sulla paratia motore.
 +12V sotto chiave: filo Arancione Pos.12.
 Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica".

AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.