Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

CITROEN ZX 1.4i

- Anno: 1992/93 • Sigla Motori: KDX
- Iniezione: elettronica single point Bosch MA3.0
- Accensione: elettronica statica
- Miscelatore: 12MX 0001 0012 • Complessivo Lambda Gas I.B. "S"
- Altri dispositivi consigliati: Emulatore Lambda Gas cod. 06LB00001054

Data:	02.10.95
Schema N°:	2
Annulla Sch. del:	26.06.95
Disegn.:	C.D.
Visto:	

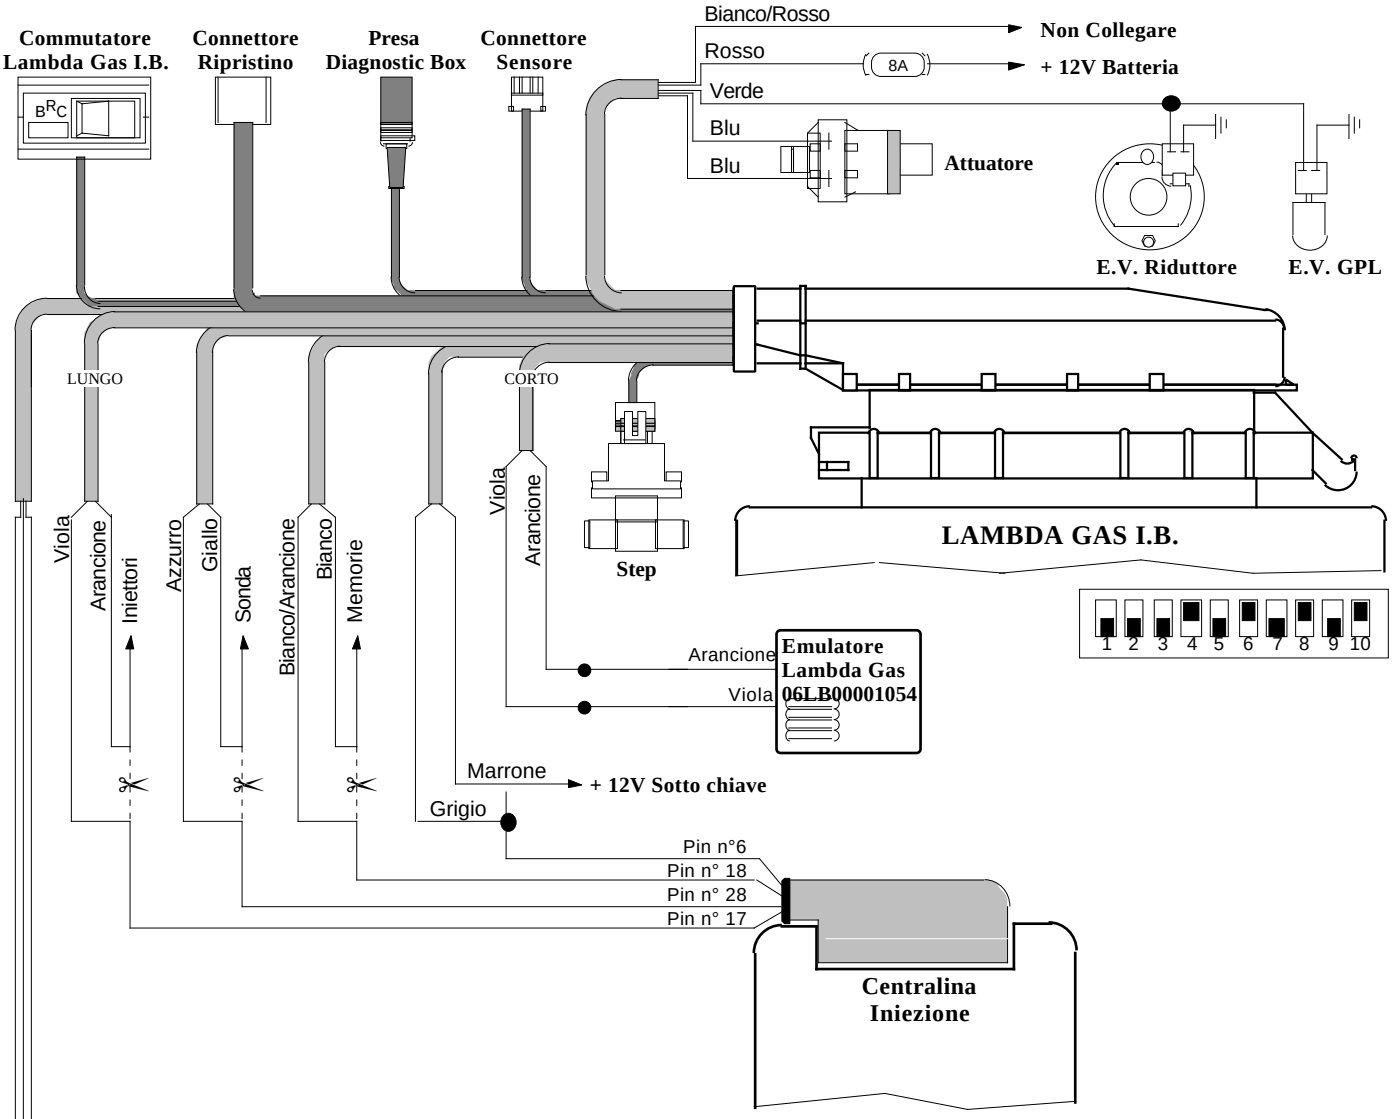

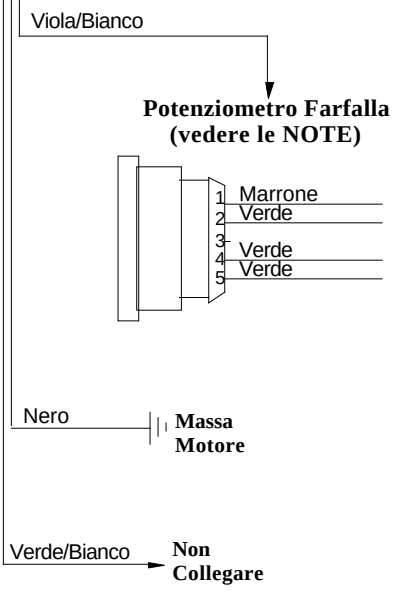

NOTE:
La centralina iniezione è situata nel vano motore, sul parafango anteriore sinistro.
Dopo aver eseguito una opportuna verifica, in quanto il segnale può variare da vettura a vettura, collegare il filo VIOLA/BIANCO alla Pos. n. 2 o alla Pos. n. 4 del Potenziometro Farfalla (paragrafo 4.6 Manuale Lambda Gas I.B.).