




FORD TRANSIT 2.0i

- Anno: 1994 • kW: 72
- Iniezione: elettronica multipoint EFI
- Accensione: elettronica
- > Compl. Lambda Gas Storm attuatore REG. GPL: 06LB00001650/52
- > Compl. Lambda Gas Storm attuatore REG. Metano: 06LBM0001650/52
- > Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L": 06LB00001656/60 GPL e Metano
- > Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- > Cablaggio 15 Poli: 06LB50010034 (base) o 06LB50010036 (c/ripristino)
- > Cablaggio Destro cod. 06LB50010015 o Sinistro cod. 06LB50010016 (verificare)
- > Miscelatore GPL: 12MX01990016 + Disp. Salvadeb. a paletta cod. 90AV99010033
- > Miscelatore Metano: 12MM01990016 + Disp. Salvadeb. a paletta cod. 90AV99010033

Assistenza
Tecnica
0337/247594
0336/405823
0335/6185546

www.brc.it
support@brc.it

Data:	14.01.98
Schema N°:	2
Annulla Sch. del:	02.09.97
Disegn.:	F.M.
Visto:	

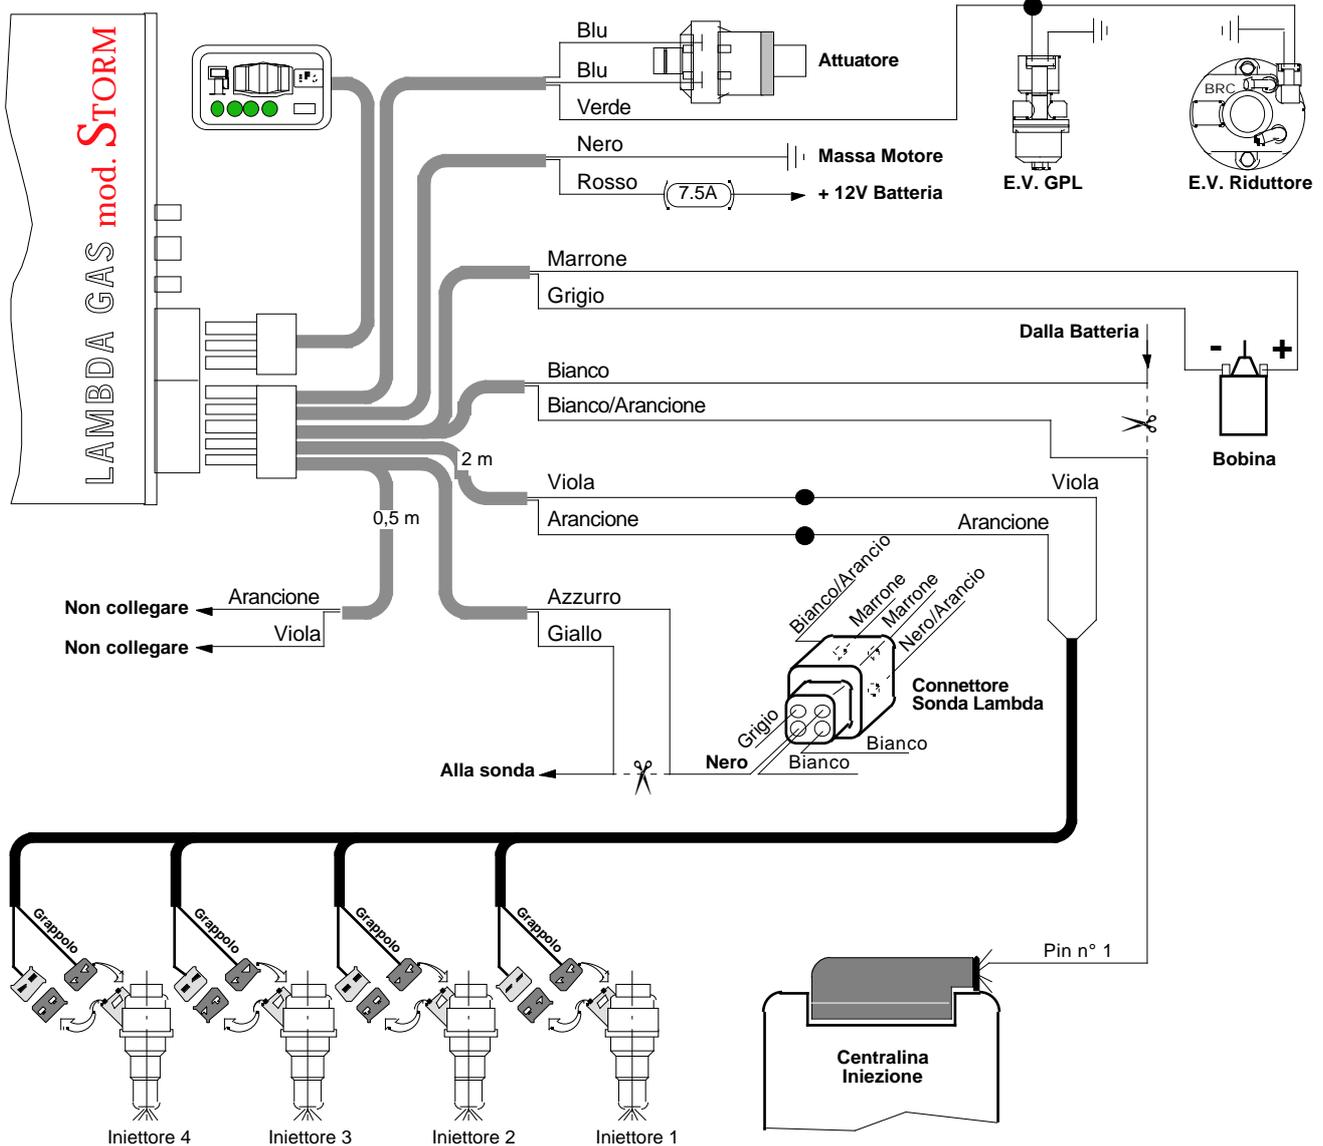

NOTE:

La centralina iniezione è situata nella parte superiore del cassetto portaoggetti, lato passeggero.

Filo memorie: Pin n° 1.

Lo Spinotto sonda Lambda si trova nel vano motore, dietro alla vaschetta del liquido raffreddamento.

La bobina è ubicata sul parafango anteriore sinistro, vicino al filtro aria.